5 Em seguida, reposicionar o mictório na parede encaixando novamente o tubo de esgoto no cotovelo 90° (ponto de esgoto) e os prisioneiros nos furos da louça.
Colocar as arruelas plásticas, arruelas metálicas e apertar com a porca calota.
Obs.: Verificar nivelamento.



6 Com auxílio da chave de instalação, instalar a válvula com desodorizador.

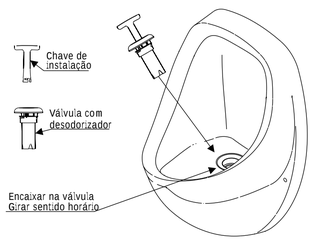

7 Mictório instalado.



Manutenção e Conservação

IMPORTANTE:
- Para que seja efetuada qualquer tipo de limpeza no mictório, é muito importante que seja retirada a válvula com o cartucho desodorizador, pois o contato com água diminui a vida útil do cartucho desodorizador ou pode até danificar o sistema de vedação.
- Para a limpeza da superfície do mictório, recomenda-se utilizar apenas um pano macio úmido e detergente de PH neutro.
- Não recomendamos que seja despejada qualquer quantia de água para lavagem durante a limpeza do mictório.
- Recomendamos que a limpeza do mictório seja efetuada ao menos 3 vezes ao dia, variando de acordo com a necessidade devido ao volume de uso.
- Não utilizar materiais químicos (ácidos, materiais alcalinos, álcool, desinfetante, água sanitária entre outros) para realização da limpeza do mictório.
- Recomendamos que, de acordo com o volume de uso do mictório, seja efetuado ao menos uma vez a cada seis meses a limpeza do sistema de esgoto, que pode ser feita de uma das seguintes formas:
* Com o auxílio da chave de instalação, retirar o cartucho desodorizador e a válvula, e despejar de 2 a 3 litros d'água (1 balde) diretamente no tubo de esgoto;
* Com o auxílio da chave de instalação, retirar o cartucho desodorizador e a válvula, e utilizando de um sistema de água pressurizada, realizar a limpeza do sistema de esgoto.
Para realizar a limpeza do mictório, proceder da seguinte maneira:
1 - Com o auxílio da chave de instalação, retirar o cartucho desodorizador e a válvula e efetuar a limpeza do mictório com um pano macio úmido e detergente de PH neutro.
2 - Com o auxílio de uma escova de cerdas macias, limpar a válvula superior. Não utilizar escovas de aço ou de cerdas duras para não danificar o adaptador.
3 - Caso necessário, enxaguar o mictório. Assim que toda água for escoada, utilizar um pano para secar o mictório.
3 - Com o auxílio da chave de instalação, montar novamente a válvula com o cartucho desodorizador.
Caso haja algum objeto obstruindo o escoamento de urina através da membrana, proceder da seguinte maneira:
1 - Com o auxílio da chave de instalação, retirar o cartucho desodorizador e a válvula.
2 - Utilizando uma pinça ou uma chave de fenda, retirar o objeto que obstrui o funcionamento membrana, tomando cuidado para não danificar a membrana.
3 - Instalar novamente o cartucho desodorizador e a válvula, retirar apenas o cartucho desodorizador e despejar um copo d'água (aproximadamente 200ml) na válvula. Caso ainda haja dificuldade no escoamento (acima de 20 segundos), procure a Assistência Técnica Autorizada Deca mais próxima.

Substituição do Cartucho e do Anel Desodorizador

- A vida útil do desodorizador é de aproximadamente 7500 usos.
- O desodorizador deve ser trocado após ficar incolor ou notar que o anel está vazio.

Substituição do cartucho:

Utilizar a mesma chave de instalação (item 8), encaixando e girando no sentido anti-horário para soltar.

Descartar o cartucho e o desodorizador.

Instalar o novo cartucho com o desodorizador.

Indicador : O anel desodorizador é um indicador visual da vida útil do cartucho e também do próprio anel. Assim que o anel verde ficar incolor, indica que está na hora de substituição do conjunto de válvula.
Composição: O anel desodorizador é composto somente por bases orgânicas, é totalmente solúvel em água. O Ph neutro assegura a higienização e evita a formação de mau cheiro.

Primeiros socorros:
Informações Gerais - Em caso de ingestão, procurar imediatamente um médico mostrando a embalagem ou rótulo.
Inalação: Não apresenta risco significativo em condições normais de utilização.
Contato com a pele – Não é prejudicial.
Ingestão: Procurar um médico se ocorrer algum efeito colateral.

Importante:
- Na troca de refil, antes da instalação de um cartucho novo, retirar o cartucho desgastado e despejar 2 litros de uma solução de água com detergente de Ph neutro para limpeza do mictório e do tubo de esgoto. Após a instalação do cartucho novo, e antes da 1ª utilização do novo refil, retirar o anel desodorizador e despejar 200ml de água para ativação da membrana. Nunca utilizar cloro, detergente, ácidos ou produtos de limpeza com reagentes químicos na limpeza ou ativação da membrana.

Conservação

LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Louça: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.
Desodorizador: Polímeros orgânicos e não tóxicos. Contém perfume.

Certificado de Garantia

Condições Gerais:
As louças sanitárias DECA são produzidas dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantidas durante 10 anos para defeitos de fabricação nos componentes cerâmicos e 1 ano para defeitos de fabricação nos componentes não cerâmicos, incluindo plásticos e quaisquer outras peças, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de compra.
Está incluída, durante o primeiro ano de vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços a serem executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, quando constatado defeito de fabricação no produto.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.
Restrições Gerais da Garantia:
A presente garantia perderá sua validade nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante, bem como erros de especificação;
-Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pela rede de Serviço Autorizado DECA;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por escrito do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, que ocasione o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros.
-Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.
- Os componentes cerâmicos de produtos instalados para USO PÚBLICO, terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
A fabricação dos produtos DECA e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante.
Informações para contato:
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073).
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ I: Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030
Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-568
São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LJ II: R. Honorato Spiandorin, 189 - CEP 13218-360
Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000
Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797
João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.:161.761.720
LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320
Queimados - RJ CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.841
Indústria Brasileira

10anos DE GARANTIA CONFORME CERTIFICADO

79918.8814 - XXX
YYYYYYYYY

deca
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

MICTÓRIO SAVE - M718

INSTALAÇÃO:

ATENÇÃO:

- Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.
- Materiais necessários para instalação (vendidos separadamente):
  - Adesivo silicone para vedação ou Massa para rejuntamento.
  - Joelho 90° DN38 com anel de borracha (instalado na parede).
- Não é aconselhável instalar o mictório Save em uma tubulação ligada à um ralo sifonado.
- Não se pode instalar o mictório Save em uma tubulação de cobre.
- Certifique-se de obter uma inclinação mínima da tubulação de esgoto de 1° no mínimo (Recomenda-se de 3 a 5°).
- Limpe a tubulação de esgoto antes da instalação do novo mictório.
- Certifique-se de que não tenha nada obstruindo a tubulação de esgoto.
- Certifique-se de que todas as conexões estejam bem apertadas.
- Certifique-se de que a tubulação de esgoto do mictório não esteja ligada a mesma tubulação de esgoto do lavatório do banheiro.

Esquema Principal de Montagem

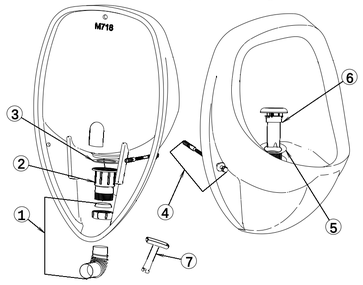

Item	Descrição	Qtd.	Incluso
1	Tubo corrugado (já instalado no mictório)	1	Sim
2	Válvula inferior (já instalado no mictório)	1	Sim
3	Anel de vedação (já instalado no mictório)	1	Sim
4	Conjunto de fixação SP13	1	Não
5	Válvula Superior (já instalado no mictório)	1	Sim
6	Válvula com desodorizador	1	Sim
7	Chave de instalação	1	Sim

Para uso confortável do mictório são recomendadas as seguintes medidas de instalação.

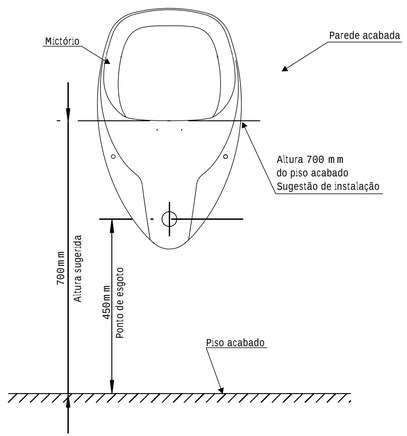

1 Posicionar o mictório no local de instalação, acoplando o tubo corrugado no ponto de esgoto, previamente preparado conforme as medidas sugeridas.
OBS.: Cortar o excedente do corrugado de modo a obter uma perfeita vedação.

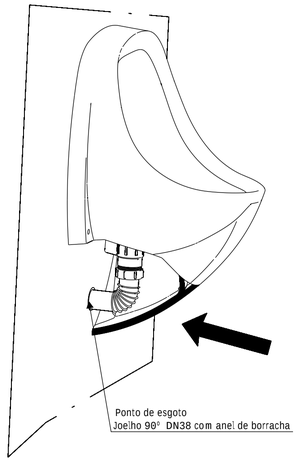

2 Posicionar o mictório na parede e arrasta-lo para cima até não ser mais possível sua movimentação para cima, de modo que o tubo corrugado fique com uma ligeira inclinação.

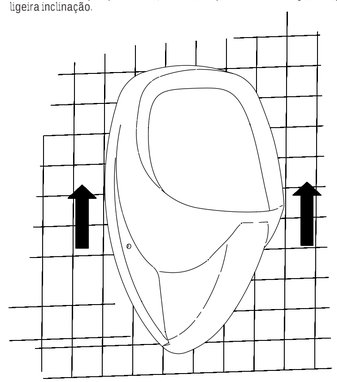

ATENÇÃO

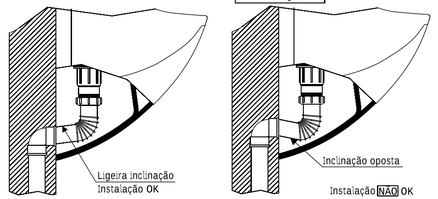

3 Após o posicionamento conforme item 2, marcar os pontos de fixação.

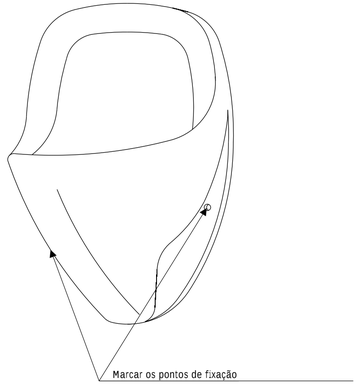

4 Retirar o mictório da posição, furar os pontos de fixação marcados na parede com broca de 10mm, colocar as buchas plásticas S10C do kit SP13 (item 04) e rosquear os parafusos prisioneiros.